


CONTROL PANEL



HYDRAULIC PUMP

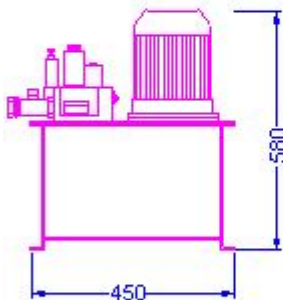

CARICHI SU GUIDE CHARGES ON GUIDES AND PISTON

L'impianto deve essere ubicato in vano cieco, che dovrà avere almeno una parete portante dove saranno ancorate le guide tenendo conto dei seguenti valori :

The lift must be placed in a hostway or shaftway, wich must be fit to a wall strong enough to allow fastening of the guides taking into consideration the following values

$$S_x = 90 \text{ daN} \quad S_y = 40 \text{ daN}$$

Spinta sul pistone in taglia 1600 daN
Thrust on hydraulic indirect cylinder 1600 daN

Spinta sul pistone in diretta 800 daN
Thrust on hydraulic direct cylinder 800 daN

Massima distanza tra un ancoraggio e l'altro 1500 mm.
Max distance between an anchors 1500 mm.

